


ULOŽENÍ POTRUBÍ


V TRAVNATÉ PLOŠE

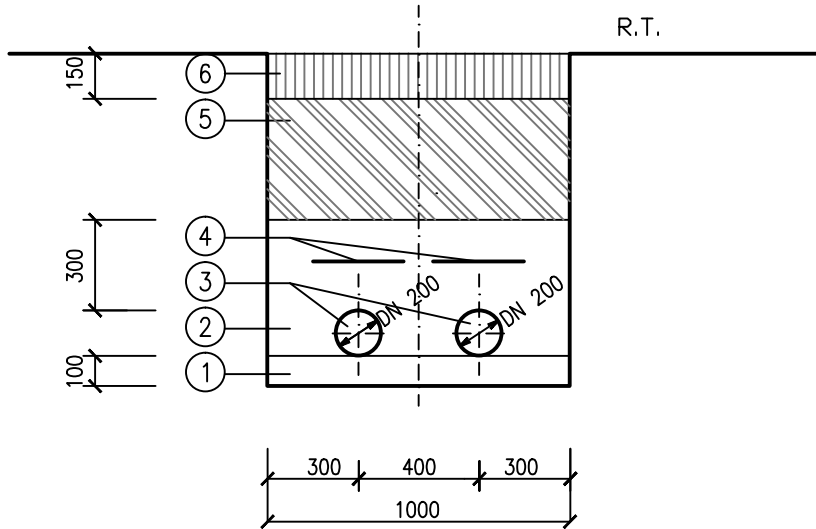

POPIS:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
- 2 PÍSKOVÝ OBSYP
- 3 VZDUCHOVÁ POTRUBÍ NEREZ DN 200 (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- 4 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 5 HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
- 6 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU

V KOMUNIKACI

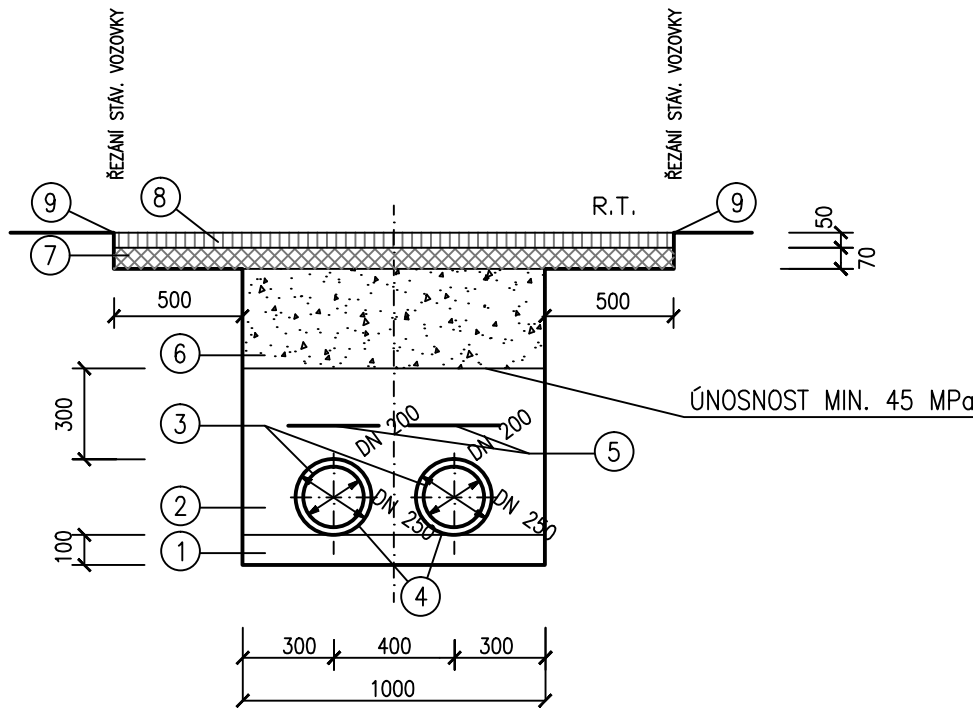


POPIS:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
- 2 PÍSKOVÝ OBSYP
- 3 2 x VZDUCHOVÁ POTRUBÍ NEREZ DN 200 (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- 4 2 x NEREZ CHRÁNIČKA DN 250 (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- 5 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 6 HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/32
- 7 PROLITÍ PODKLADU ASF. 2,5 kg/m2, PODKLADNÍ VRSTVA ASF. BETON ACP 16+
- 8 SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK 0,7 kg/m2, OBRUSNÁ VRSTVA ASF. BETON ACO 11
- 9 ZALITÍ SPÁR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

POZNÁMKA

POTRUBÍ SE V OBOU CHRÁNIČKÁCH ULOŽÍ NA KLUZNÉ OBJÍMKY, ČELA CHRÁNIČEK SE UTĚSNÍ PRYŽOVÝMI MANŽETAMI. POTRUBÍ, CHRÁNIČKY KLUZNÉ OBJÍMKY A MANŽETY JSOU OBSAHEM TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI. POPIS PROVEDENÍ VIZ TECHNOLOGICKÁ ČÁST.

V BETONOVÉM CHODNÍKU

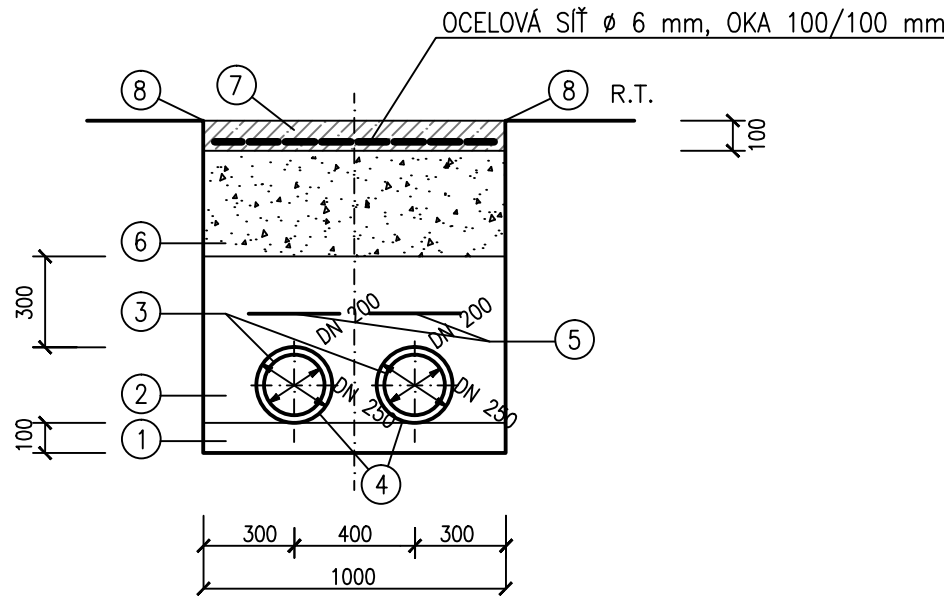

POPIS:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ
- 2 PÍSKOVÝ OBSYP
- 3 2 x VZDUCHOVÁ POTRUBÍ NEREZ DN 200 (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- 4 2 x NEREZ CHRÁNIČKA DN 250 (DODÁVKA TECHNOLOGIE)
- 5 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 6 HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/32
- 7 BETON C25/30 XF3
- 8 ZALITÍ SPÁR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU

2.					
1.					
Změna	Popis		Datum	Schválil	
Tuto část dokumentace pro KUNST spol. s r. o. zpracoval pod zak. čís. 3210 Ing. Zdeněk Spáčil, projektová činnost ve výstavbě, Pod Hůrkou 485, 753 01 Hranice			Řešitel	ING. SPÁČIL	
			Odp. zástupce	ING. SPÁČIL	
Projektant	VANĚK		Zakázkové číslo 4347		
Ved. projektant	ING. BORÁŇ V.		Datum		
Kontrola	ING. HÁZ		03 / 2024		
Objednatel Vodohospodářské sdružení Turnov					
Stavba ČOV TURNOV OPTIMALIZACE PROVZDUŠŇOVACÍHO SYSTÉMU A ZDROJE TLAKOVÉHO VZDUCHU SO 01 Stavební úpravy			Měřítko	Kopie č.	
			Stupeň		RD
			Formát		3A4
Obsah ULOŽENÍ POTRUBÍ			Evidenční číslo dokumentace 1030 / 4347 – D.1.1.4		