


Vzorové uložení
vodovodu – PE100 SDR11

v polní trati
případně v nezpevněných plochách

ve zpevněných komunikacích

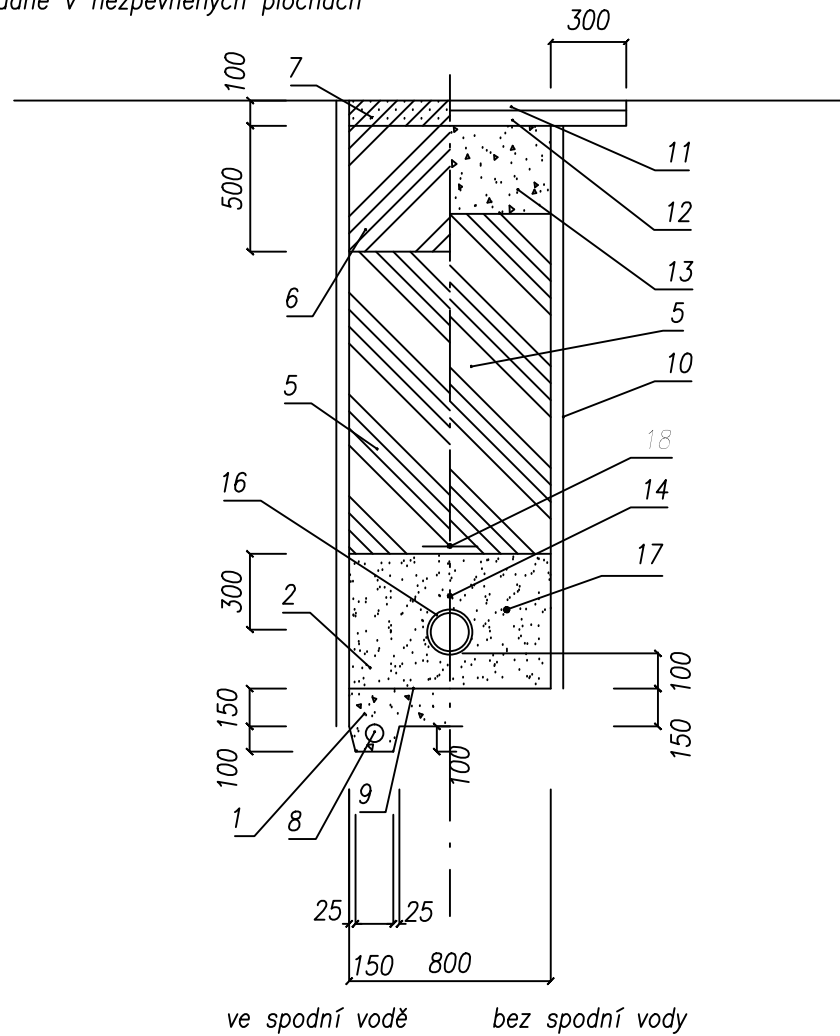

Legenda:

- | | |
|---|---|
| 1 - drenážní vrstva (makadam 32-64) | 9 - geotextilie |
| 2 - lože potrubí (štěkopísek 16-32) | 10 - ocelové hydraulicky rozepřené pažení |
| hutnit na $ld = 0,9$ (resp. 96% PS) | 11 - asfaltový beton ABS II - tl. 40 mm |
| 3 - neobsazeno | 12 - OKS I - tl. 60 mm |
| 4 - neobsazeno | 13 - štěrkodeřt ŠD - tl. 350 mm |
| 5 - zásyp rýhy - nenamrzavý a nesedavý materiál | 14 - vytyčovací vodič 2x Cu 4 mm ² |
| hutnit po vrstvách 30 cm na $ld=0,9$ (resp. 96% PS) | 15 - neobsazeno |
| 6 - rozproštění ornice | 16 - vodovodní potrubí PE100 SDR11 |
| 7 - ohumusování a osetí travou | 17 - podsyp a obrys vodovodu |
| 8 - drenážní potrubí flexibilní DN 80 | 18 - výstražná fólie |

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

		FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz		Pare:
HIP		Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal		Ing. Jan Šetelík	Ing. Lukáš Nekvinda	
Místo stavby:	Lomnice nad Popelkou		Katastr: K.Ú. Lomnice nad Popelkou - 686751	
Investor:	Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou			

Akce:	Rekonstrukce vodovodu ul. Rváčovská Lomnice nad Popelkou	Stupeň:	DSP
		Datum:	Srpen 2018
Část:	C. Stavební část Vodovod	Měřítko:	-
		Formát:	2xA4
Příloha:	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU	Číslo přílohy:	06