



ŘEZ A - A

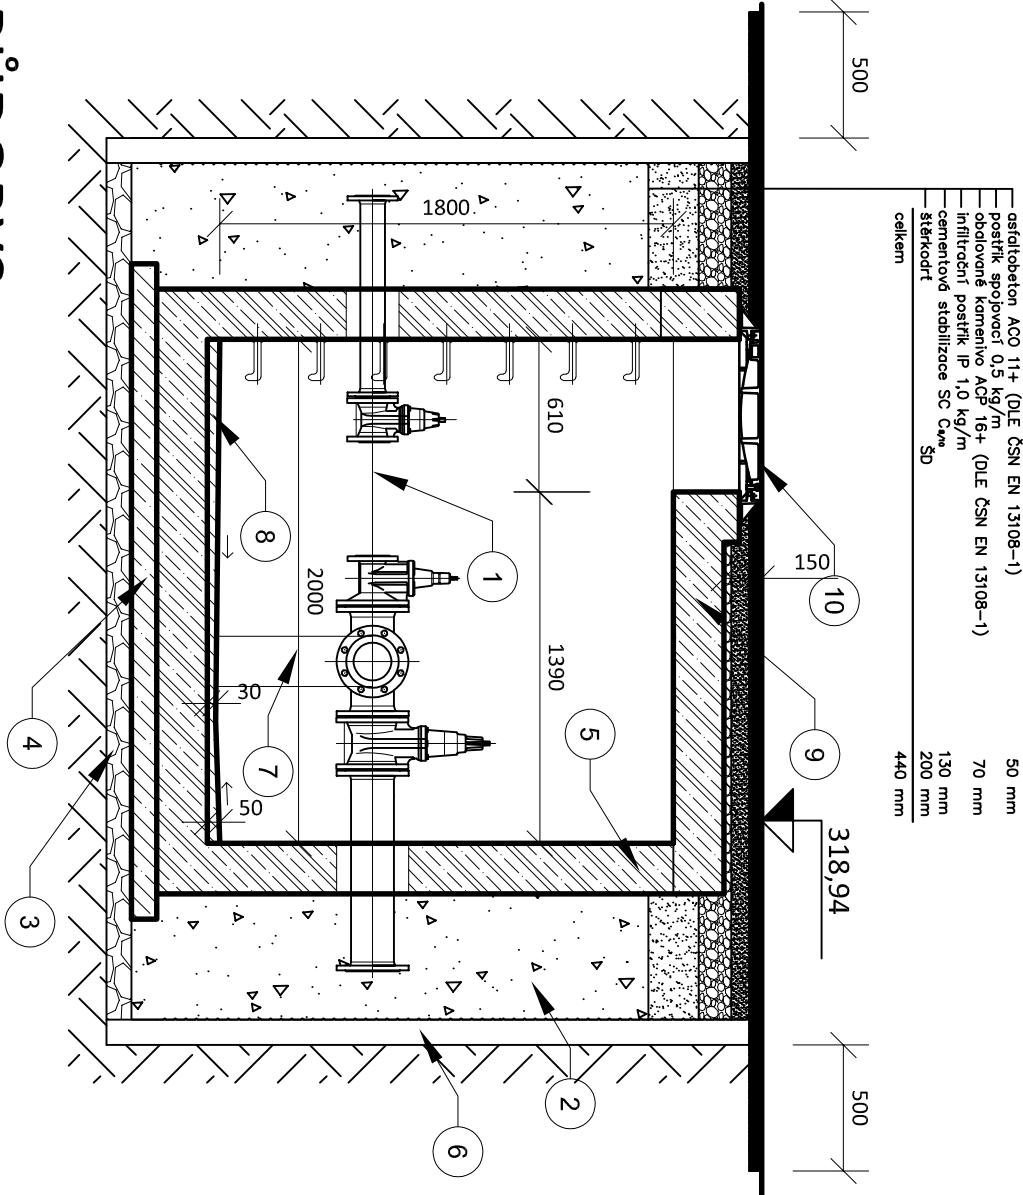

asfaltbeton ACO 11+ (DLE ČSN EN 13108-1)	50 mm
podkladní vrstva ACO 15+ (DLE ČSN EN 13108-1)	70 mm
podkladní vrstva ACO 15+ (DLE ČSN EN 13108-1)	130 mm
podkladní vrstva ACO 15+ (DLE ČSN EN 13108-1)	200 mm
podkladní vrstva ACO 15+ (DLE ČSN EN 13108-1)	440 mm
celkem	500 mm

PŮDORYS

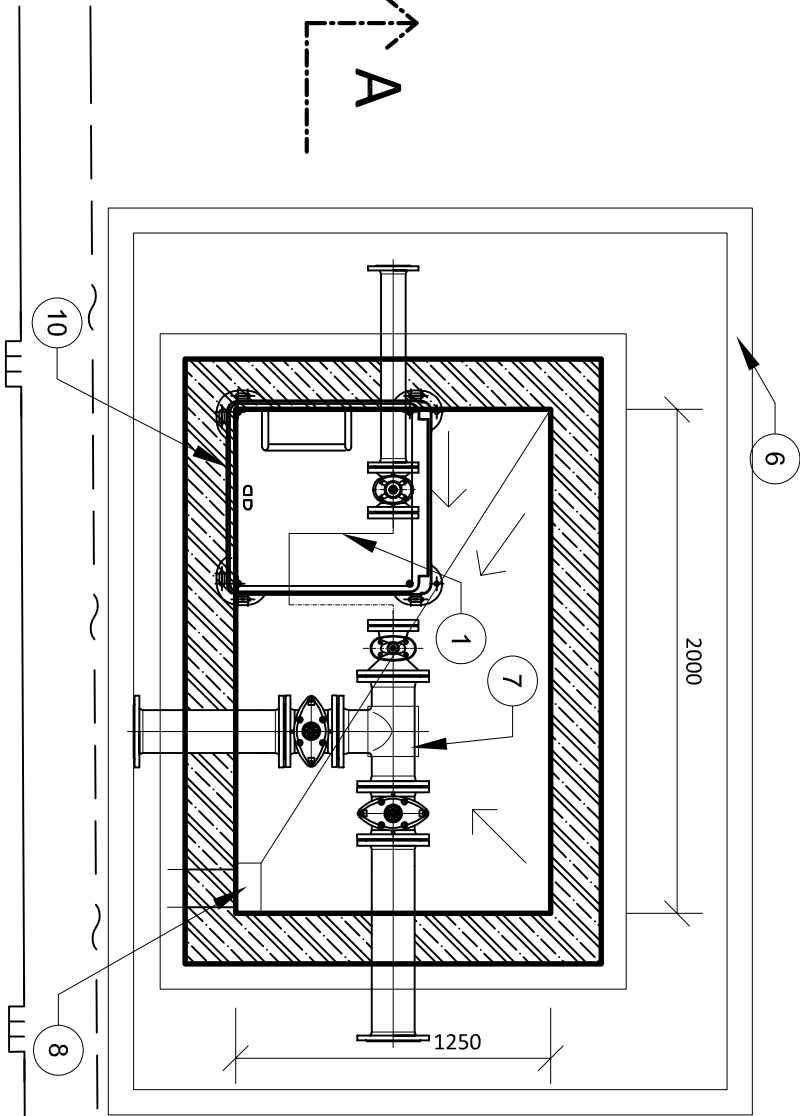

LEGENDA:

- 1 - REDUKČNÍ VENTIL + PROPOJOVACÍ POTRUBÍ 2"
- 2 - ZÁSYP NAHRADNÍ ZEMINOU
- 3 - PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI TL 0,1 m
- 4 - PODKLADNÍ BETON C 16/20 XCO S3 TL 0,1 m
- 5 - ŽELEZOBETONOVÁ, PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA
- 6 - RÁMOVÉ PAŽENÍ
- 7 - PODPĚRNÝ BETONOVÝ BLOK BETON C 20/25 XC3 S3
- 8 - VYSPÁDOVÁNÍ BETONOVOU MAZANINOU, ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE ZAÚSTĚNO DO JIZERY BETON C 20/25 XC3 S2 - V POTRUBÍ BUDE OSAZENA ZPĚTNÁ KLAPKA
- 9 - ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA
- 10 - LITINOVÝ POKLOP 700x700/D400


POZNÁMKA:

- ŠACHTA BUDE PROVEDENA Z ŽELEZOBETONU C30/37 TL. STĚNY MIN. 0,15 m
- OTVORY PRO PROSTUPY POTRUBÍ BUDOU VYHOTOVENY NA STAVBĚ JÁDROVÝM ODVŘTEM (2x PRŮMĚR 210 mm, 2x PRŮMĚR 290 mm)
- PROSTUPY BUDOU UTĚSNĚNY PROSTUPOVÝM TĚSNĚNÍM
- VYSTROJENÍ AŠ VIZ. KLADEČSKÉ SCHÉMA
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE SEŘÍZNUTO ROVNOBĚŽNĚ S OPEVNĚNÍM BŘEHU

LEGENDA ŠRAF:

- PROSTÝ BETON
- PREFABRIKOVANÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHTA
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- VMĚNĚNÁ ZEMINA
- SDĚLOVACÍ KABEL
- PLYNOVOD STL

OSAZENÍ ZPĚTNÉ KLAPKY DO POTRUBÍ

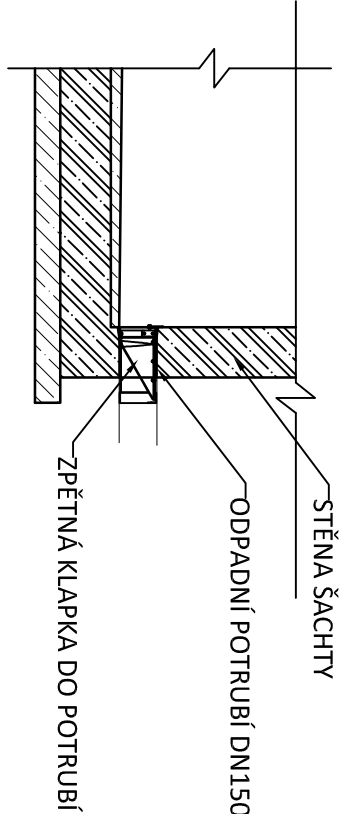

DOKUMENTÁCI LZE UŽÍVAT POUZE VĚ SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLÁŠÍ AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUcí PROJEKTU		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ  ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 260 03 236
Ing. Roman Bárta	Tomáš Dostál	Ing. Jiří Kaplan	Ing. Milošlav Šindlar		
KRAJ: Liberecký		STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Semily		FORMÁT	2 x A4
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Semily				DATUM	leden 2022
INVESTOR: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov				STUPEŇ	D05
Semily - Shybky pod Jizerou SO 03 Shybka vodovodu "U Sauny"				ČÍSLO ZAKÁZKY	20210049
				SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM	JTSK/Bpv
				INTERVAL VRSTEVNIC	
Výkres armaturní šachty				MĚŘÍTKO	1:30
				Č. VÝKRESU	D.1.5.
					ČÍSLO KOPIE