




DISPOZICE ČS - 1NP

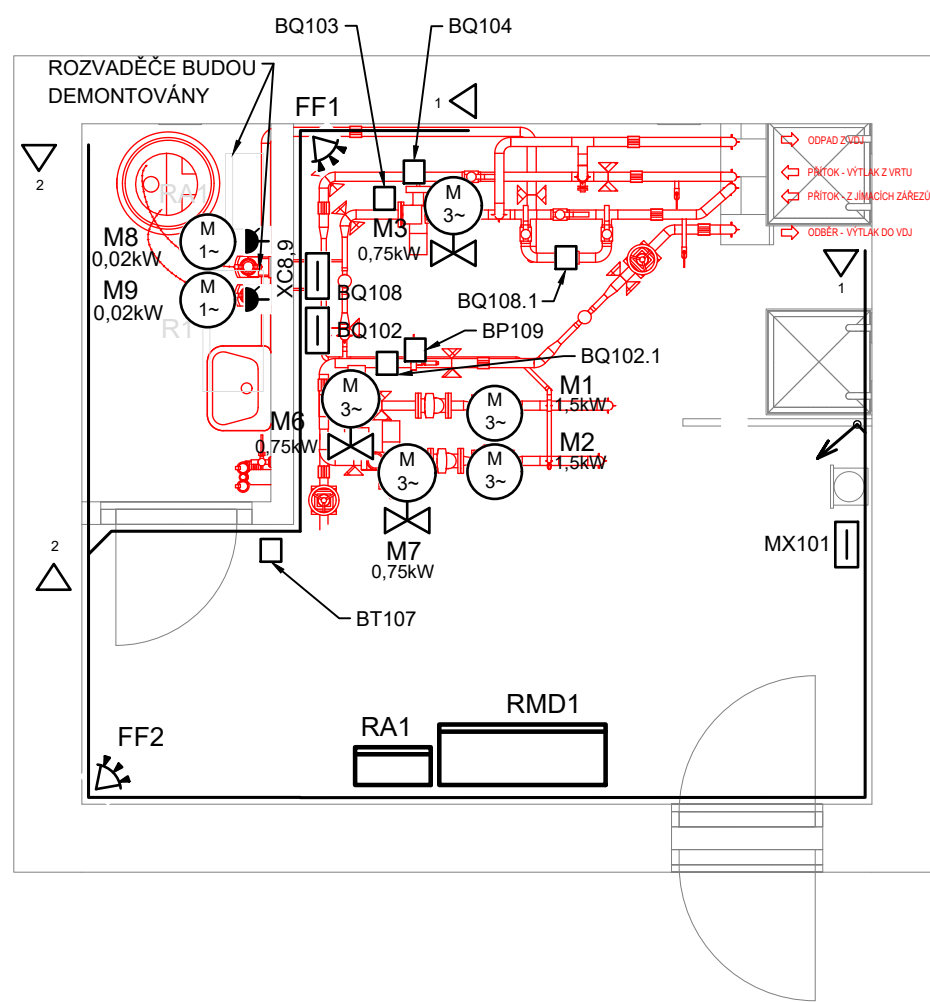


DISPOZICE ČS - DNO

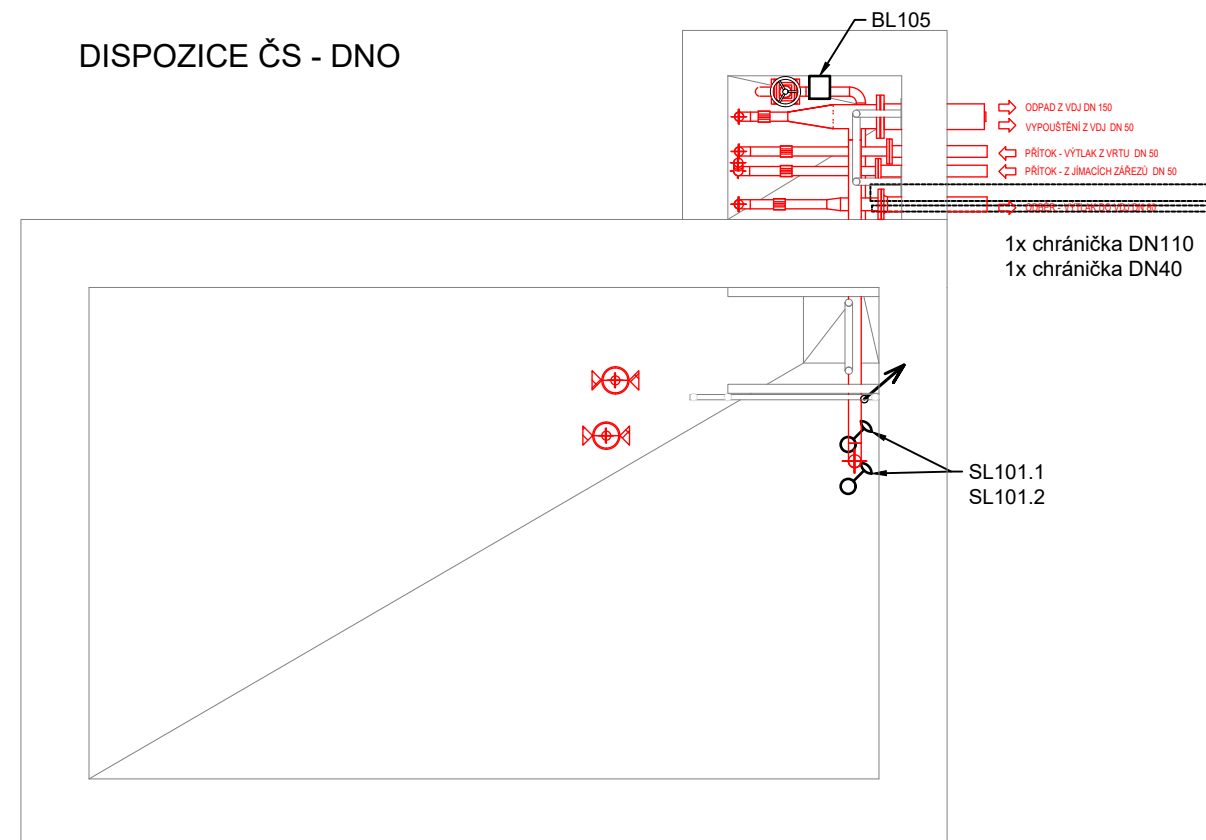


DISPOZICE VRT

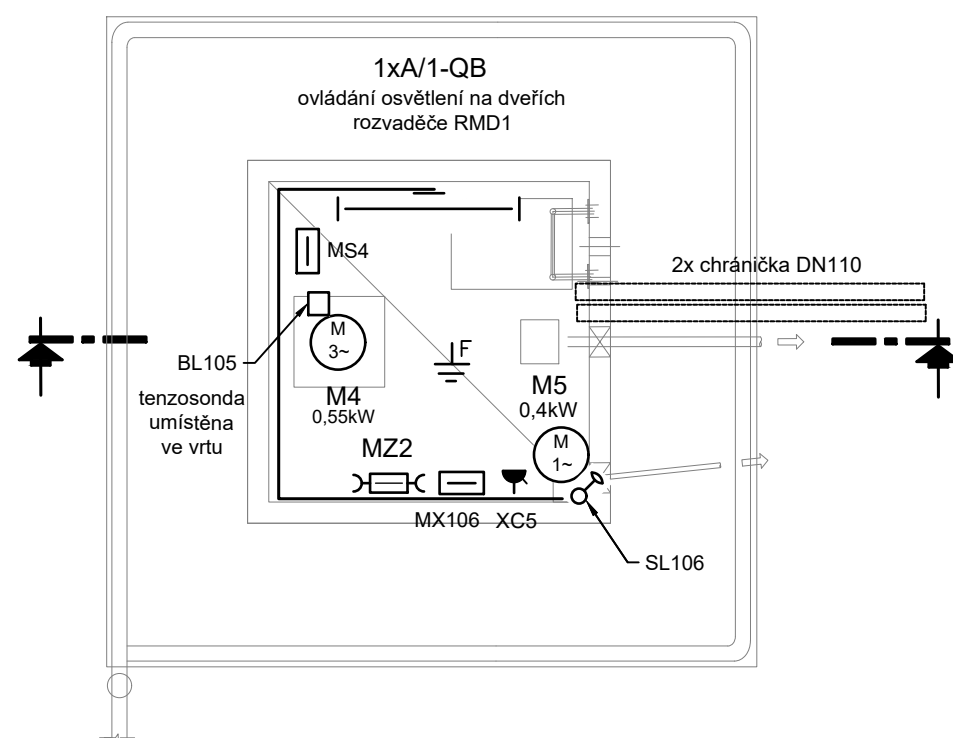

DISPOZICE ČS - 1.NP (STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE)

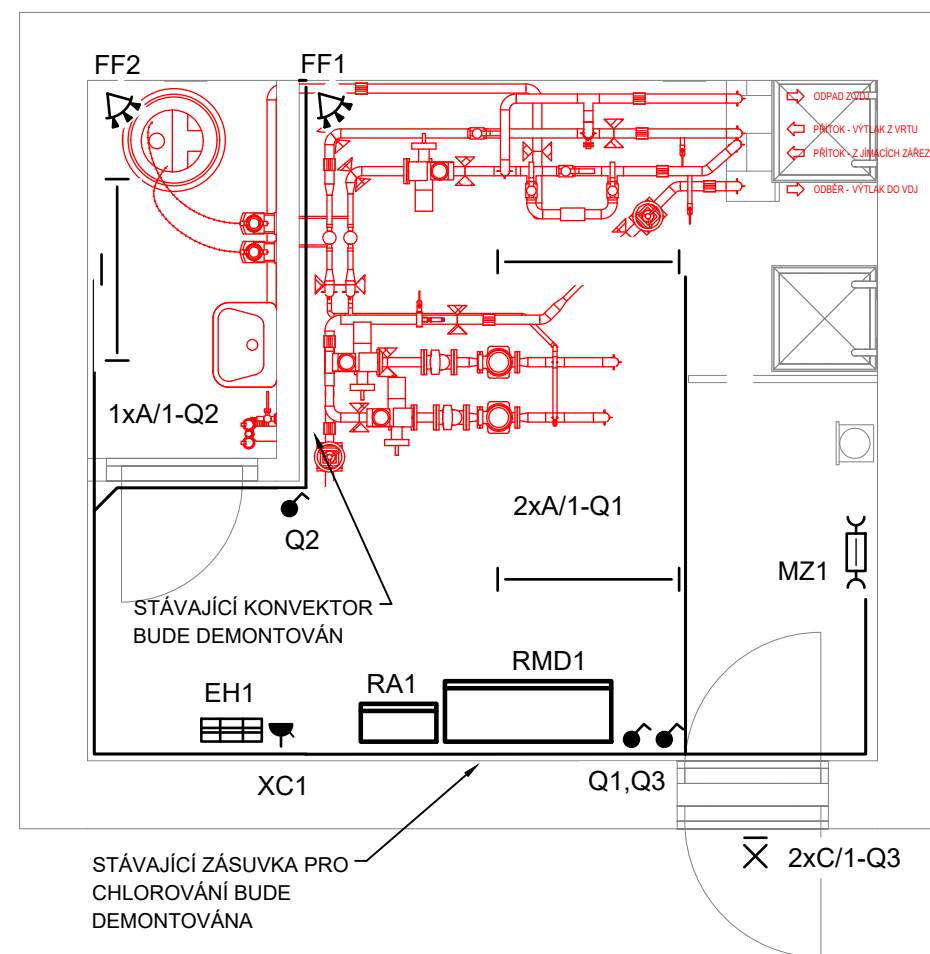

LEGENDA:

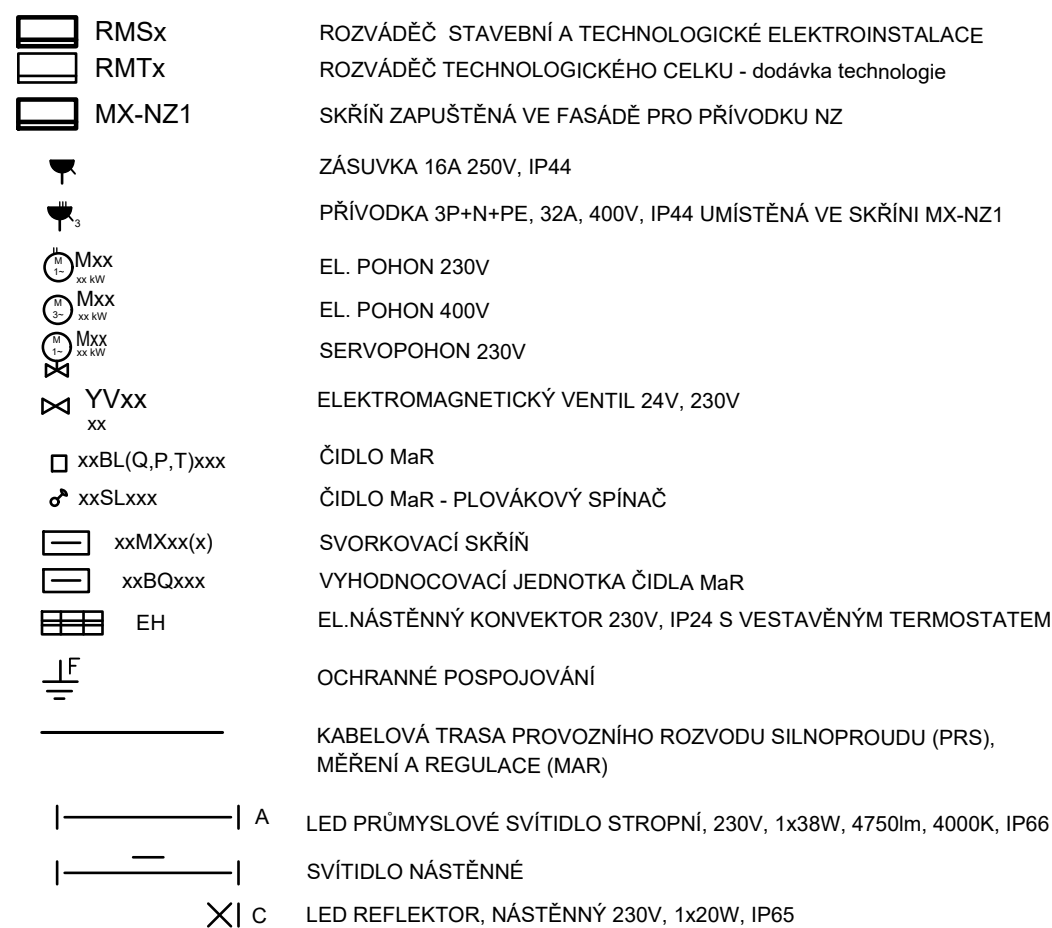

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3+N+PE 50Hz, 400/230V TN-C-S
1+N+PE 50Hz, 230V TN-S
2-24V DC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠE: OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACI, KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNICEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA:

EL. ROZVODY UVNITŘ OBJEKTŮ BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU V POZINKOVANÝCH DRÁTĚNÝCH ŽLABECH NEBO TRUBKÁCH PVC

KABELY PRS A MaR JE NUTNO VĚST V ODDĚLENÝCH KABELOVÝCH TRASÁCH
OTVORY PROSTUPŮ UTĚSNIT PROTI VNIKÁNÍ VLHKOSTI.

PROSTŘEDÍ JE URČENO PROTOKOLEM O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY.

-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Petr Baránek
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Petr Šulc
<i>Vypracoval</i>	Ing. Jiří Hromek
<i>Kontroloval</i>	Ing. Simona Hlušítková

<i>Investor</i>	Vodohospodářské sdružení Turnov
<i>Objednatel</i>	Vodohospodářské sdružení Turnov

Formát	6A4	Měřítka	Stupeň	DUSP/DPS	Datum	11/2023	Zakázkové číslo	1625923-72
--------	-----	---------	--------	----------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	OBEC CHUCHELNA - LOKALITA BAČOV A KOMÁROV - DOPLNĚNÍ A OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY		
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.2 - PS 02 ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST		
	Souprava		
Příloha	DISPOZICE ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST	Číslo přílohy D.2.2.2	Revize 0