


Možnosti portálu SČVK – Smart metering



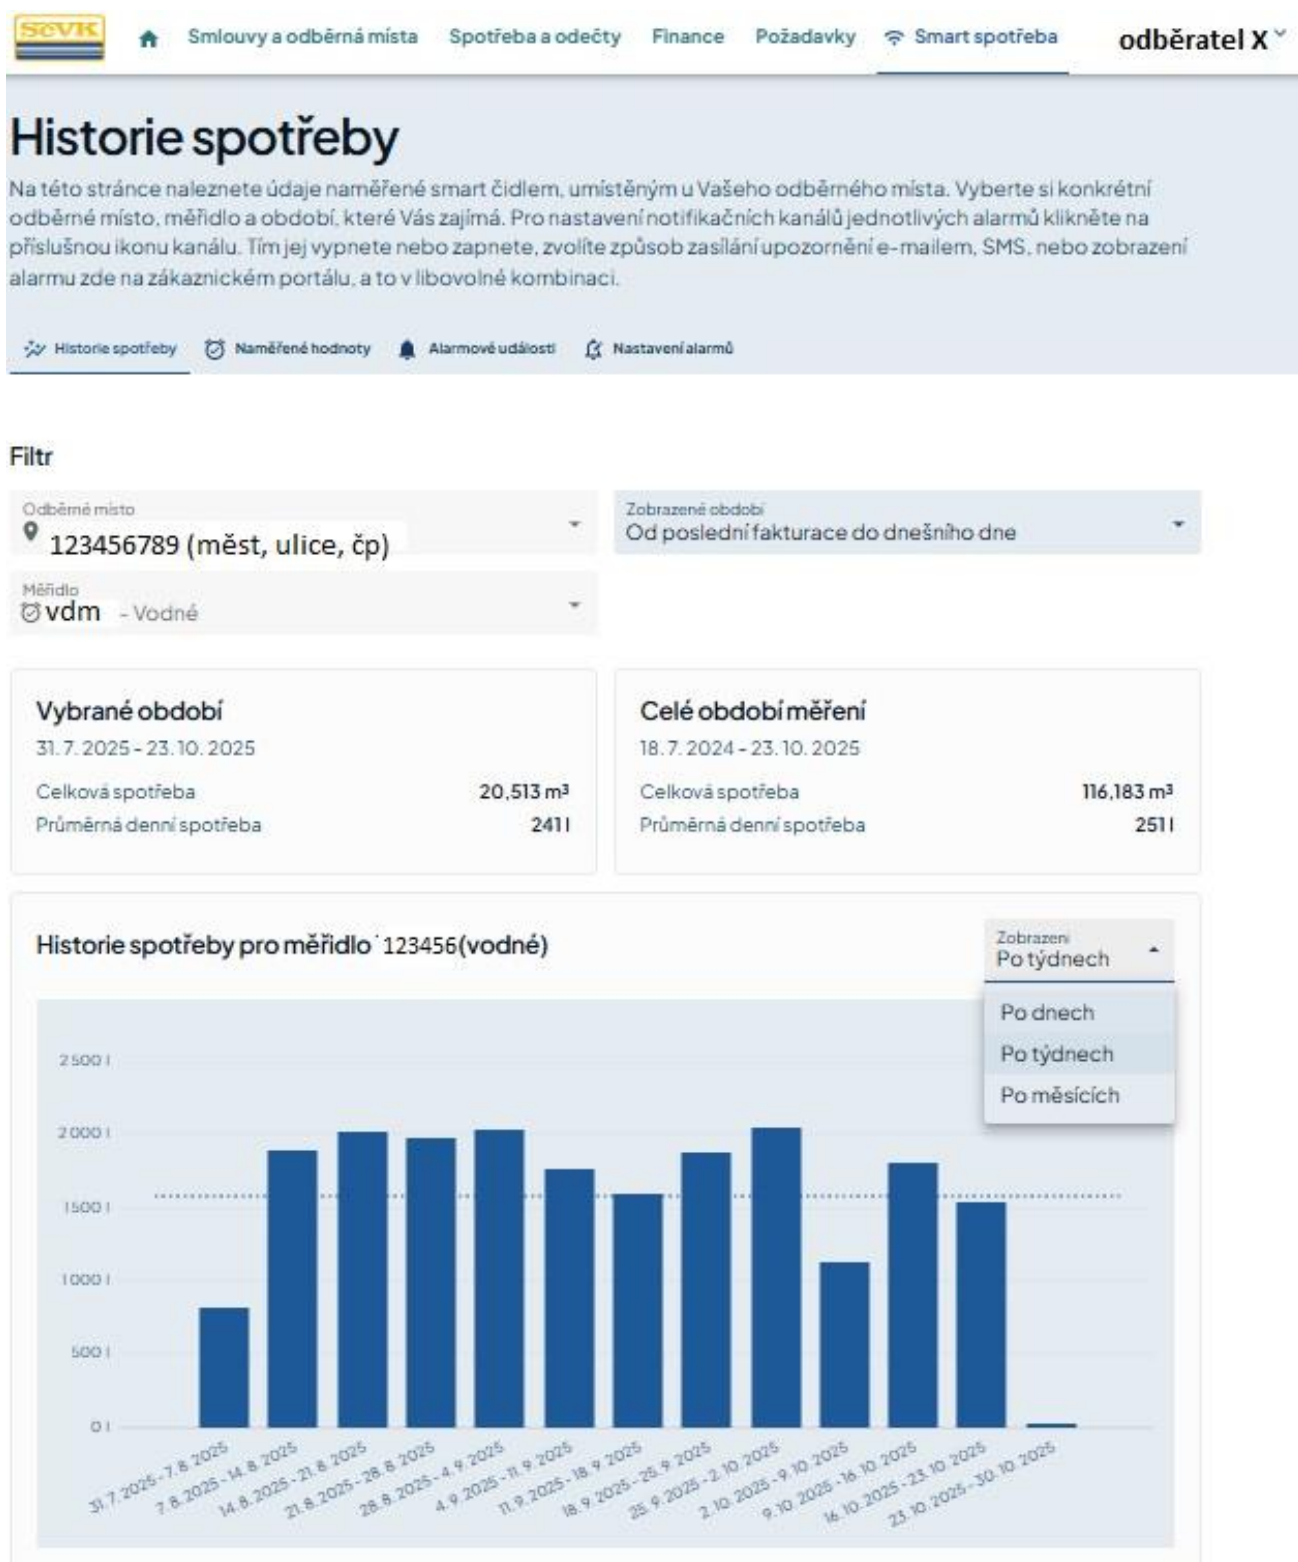

Naměřené hodnoty

Na této stránce naleznete údaje naměřené smart čidlem, umístěným u Vašeho odběrného místa. Vyberte si konkrétní odběrné místo, měřidlo a období, které Vás zajímá. Pro nastavení notifikačních kanálů jednotlivých alarmů klikněte na příslušnou ikonu kanálu. Tím jej vypnete nebo zapnete, zvolíte způsob zasílání upozornění e-mailem, SMS, nebo zobrazení alarmu zde na zákaznickém portálu, a to v libovolné kombinaci.

[Historie spotřeby](#) [Naměřené hodnoty](#) [Alarmové události](#) [Nastavení alarmů](#)

Filtr

Odběrné místo



Zobrazené období

Od poslední fakturace do dnešního dne

Měřidlo



- Vodné

Aktuální hodnoty z

23.10. 2025 9:40

Stav na vodoměru

436,183 m³

Teplota u vodoměru

15,5 °C

Naměřené hodnoty za vybrané období pro měřidlo

(vodné)

Seznam odečtů

Datum a čas	Stav na vodoměru (m ³)	Spotřeba (m ³)	Teplota u čidla (°C)
22.10. 2025 17:00	436,102	0,002	15
22.10. 2025 16:40	436,1	0,039	15
22.10. 2025 16:20	436,061	0,002	15,5
22.10. 2025 16:00	436,059	0,015	15,5
22.10. 2025 15:40	436,044	0,014	15,5
22.10. 2025 15:20	436,03	0	15,5
22.10. 2025 15:00	436,03	0	15,5
22.10. 2025 14:40	436,03	0	15,5
22.10. 2025 14:20	436,03	0	15,5
22.10. 2025 14:00	436,03	0	15,5

Export

možnost exportu
dat do .csv

Řádků na stránku 10

51-60 z 6078



[Smlouvy a odběrná místa](#)[Spotřeba a odečty](#)[Finance](#)[Požadavky](#)[Smart spotřeba](#)

Alarmové události

Alarmové události jsou situace na Vašem čidle, které spustily alarm. Na této stránce vidíte kompletní přehled spuštěných událostí. Pro nastavení notifikačních kanálů jednotlivých alarmů klikněte na příslušnou ikonu kanálu. Tím jej vypnete nebo zapnete, zvolíte způsob zaslání upozornění e-mailem, SMS, nebo zobrazení alarmu zde na zákaznickém portálu, a to v libovolné kombinaci.

[Historie spotřeby](#)[Naměřené hodnoty](#)[Alarmové události](#)[Nastavení alarmů](#)

Filtr

Odběrné místo



Měřidlo



- Vodné

☐ Zobrazit pouze trvající události

Smluvní limit

Smluvní limit denního
množství odebírané vody

1 m³

Seznam alarmových událostí

Počátek	Konec	Události	Odběrné místo	Měřidlo	Akce
29. 9. 2025 21:21	30. 9. 2025 03:32	Nadměrná spotřeba vody		- vodné	Detail >
28. 8. 2025 15:13	28. 8. 2025 20:51	Nadměrná spotřeba vody		- vodné	Detail >
27. 8. 2025 20:52	28. 8. 2025 02:42	Nadměrná spotřeba vody		- vodné	Detail >
26. 8. 2025 20:51	27. 8. 2025 03:02	Nadměrná spotřeba vody		- vodné	Detail >
20. 7. 2025 15:12	20. 7. 2025 21:21	Nadměrná spotřeba vody		vodné	Detail >
16. 7. 2025 16:02	16. 7. 2025 22:01	Nadměrná spotřeba vody		vodné	Detail >
8. 7. 2025 16:02	8. 7. 2025 22:02	Nadměrná spotřeba vody		- vodné	Detail >
2. 7. 2025 16:02	3. 7. 2025 03:41	Nadměrná spotřeba vody		- vodné	Detail >
18. 6. 2025 21:51	19. 6. 2025 03:32	Nadměrná spotřeba vody		vodné	Detail >

Nastavení alarmů

Alarmové události jsou situace na Vašem čidle, které spustily alarm. Na této stránce vidíte kompletní přehled spuštěných událostí. Pro nastavení notifikačních kanálů jednotlivých alarmů klikněte na příslušnou ikonu kanálu. Tím jej vypnete nebo zapnete, zvolíte způsob zaslání upozornění e-mailem, SMS, nebo zobrazení alarmu zde na zákaznickém portálu, a to v libovolné kombinaci.

[Historie spotřeby](#) [Naměřené hodnoty](#) [Alarmové události](#) [Nastavení alarmů](#)

Filtr

Odběrné místo
132456789

Měřidlo

Kontakty pro alarmové události na měřidle 110293 (vodné)

Nastavte si e-mail nebo telefon, na který vám budou chodit upozornění v případě, že na tomto měřidle bude spuštěn alarm.

Telefon +420 777 777 777
E-mail jan.han@emai.cz

[Upravit kontakty](#)

Dlouhodobý denní průměr

Vaše dlouhodobá denní průměrná spotřeba za poslední fakturované období pro nastavení alarmů

Průměrná denní spotřeba 0.244 m³

Alarmy pro měřidlo 123456 (vodné)

Překročení pětinasobku denní spotřeby

Alarm je aktivován, když denní spotřeba vody mezi prvním a posledním odečtem je vyšší než pětinasobek průměrné spotřeby. Hodnota průměrné denní spotřeby za poslední fakturované období je uvedena v horní části této stránky.

Řešení alarmu: Pokud si nejste vědomi vyšší spotřeby a případný únik vody není v nemovitosti viditelný, je potřeba si ověřit proč vodoměr ukazuje vyšší spotřebu vody. Zajistěte, aby nebyl v provozu žádný spotřebič vody a podívejte se, zda se přesto na vodoměru stále načítá spotřeba. Pokud ano, tak je potřeba provést pečlivou kontrolu rozvodu vody za vodoměrem.

Zasílání notifikací

[Portál](#)

[E-mail](#)

[SMS](#)

Zatopení snímače

Alarm při zatopení snímače. Pozor – může indikovat i zarosení snímače. Alarm odezní po odečtení vody, případně po zrušení zarosení.

Řešení alarmu: Vodoměr nesmí být dlouhodobě pod vodou, doporučujeme odčerpání vody, zamezení opětovnému zatopení. V případě zarosení s vodoměrem nemanipulujte, možné řešení je odvětrávání prostoru.

Zasílání notifikací

[Portál](#)

[E-mail](#)

[SMS](#)

Nadměrná spotřeba vody

Tento alarm je vyhodnocován nejméně čtyřikrát denně. Je aktivován, když aktuální spotřeba vody, získaná dvěma po sobě jdoucími odečty a přepočítaná na den, je vyšší než desetinásobek Vaší denní průměrné spotřeby.

Řešení alarmu: Pokud si nejste vědomi nadměrné spotřeby a případný únik vody není v

Zasílání notifikací

[Portál](#)

[E-mail](#)

[SMS](#)